

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第17640654号

软件名称： 输配电设备设计图纸自主研发软件
V1.0

著作权人： 华毅达电力科技有限公司

权利取得方式： 原始取得


权利范围： 全部权利



登记号： 2026SR0426373

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2026年03月12日

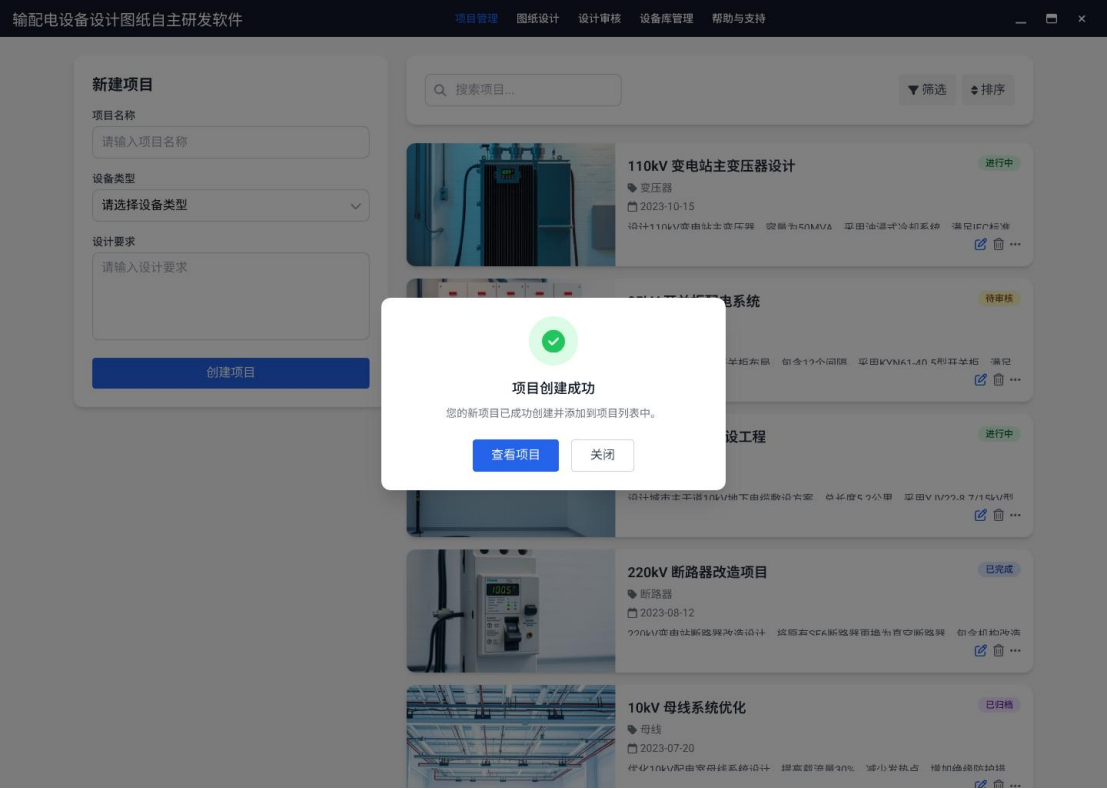

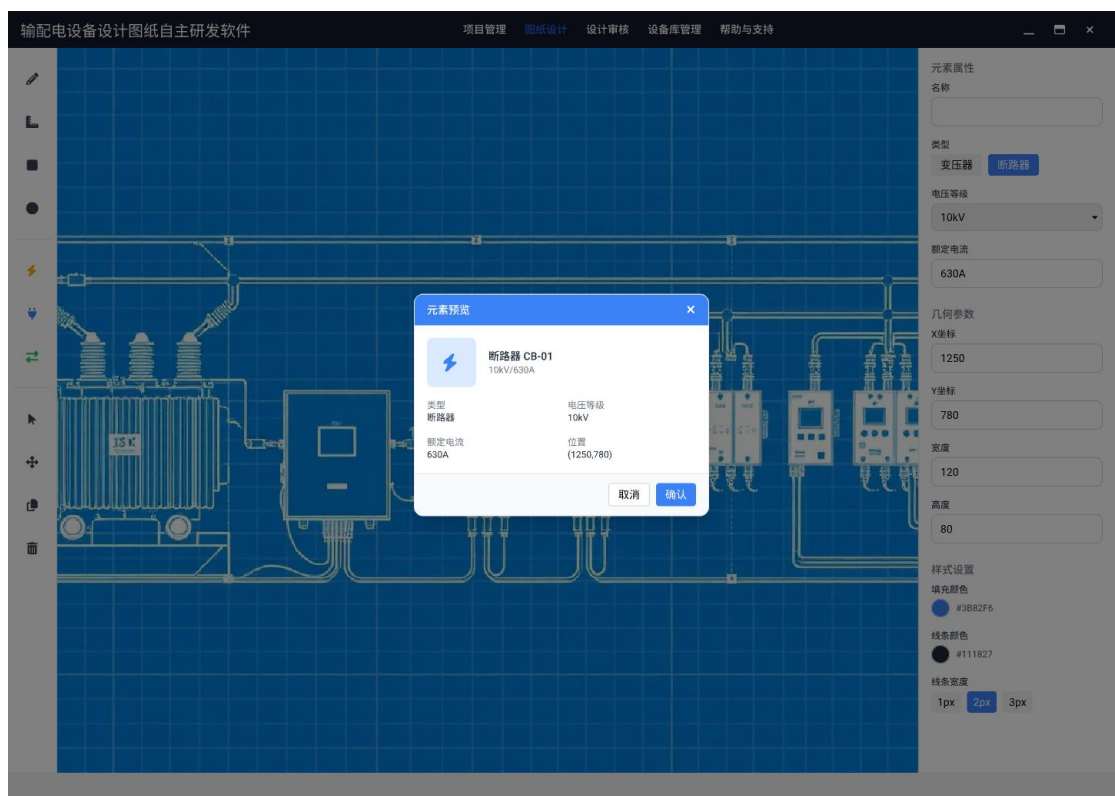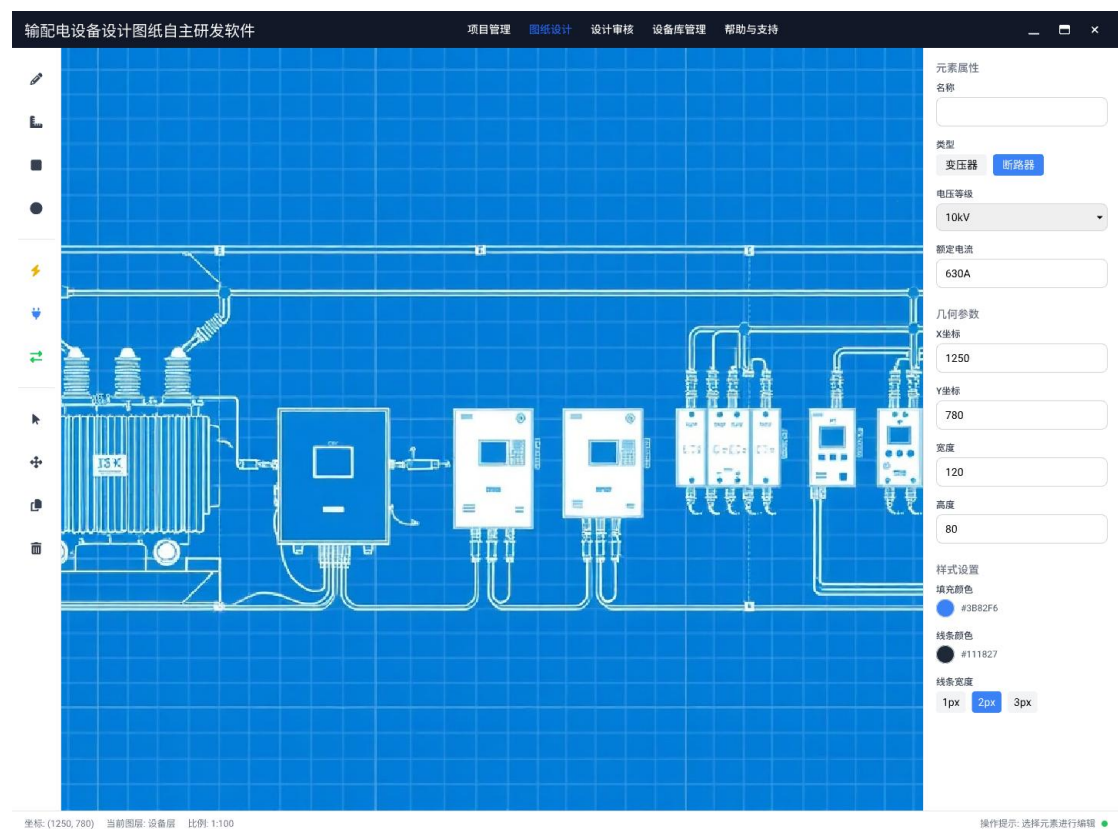

输配电设备设计图纸自主研发软件

项目管理 图纸设计 设计审核 设备库管理 帮助与支持

设计审核

搜索项目...

全部

待审核

审核中

已完成

110kV变电站主接线图

提交时间: 2023-05-15 14:30

审核中 审核人: 张工程师

高优先级

35kV配电室平面布置图

提交时间: 2023-05-14 09:15

待审核 审核截止: 2023-05-20

中优先级

220kV输电线路杆塔设计

提交时间: 2023-05-12 16:45

已通过 审核人: 李设计师

标准

10kV配电柜二次接线图

提交时间: 2023-05-10 11:20

未通过 需修改

紧急

66kV变电站设备布置图

提交时间: 2023-05-08 13:10

已通过 审核人: 王工程师

标准

缩放: 100%

保存审核

张

输入审核意见...

提交意见

审核进度: 3/5

截止时间: 2023-05-20

当前审核: 张工程师 张

输配电设备设计图纸自主研发软件

项目管理 图纸设计 设计审核 设备库管理 帮助与支持

设计审核

搜索项目...

全部

待审核

审核中

已完成

110kV变电站主接线图

提交时间: 2023-05-15 14:30

审核中 审核人: 张工程师

高优先级

35kV配电室平面布置图

提交时间: 2023-05-14 09:15

待审核 审核截止: 2023-05-20

中优先级

220kV输电线路杆塔设计

提交时间: 2023-05-12 16:45

已通过 审核人: 李设计师

标准

10kV配电柜二次接线图

提交时间: 2023-05-10 11:20

未通过 需修改

紧急

66kV变电站设备布置图

提交时间: 2023-05-08 13:10

已通过 审核人: 王工程师

标准

缩放: 100%

保存审核

张

输入审核意见...

提交意见

审核进度: 3/5

截止时间: 2023-05-20

当前审核: 张工程师 张

审核提交确认

您已添加2条审核意见, 确定要提交本次审核吗?

取消

确认提交

输配电设备设计图纸自主研发软件

项目管理 图纸设计 设计审核 设备库管理 帮助与支持

设计审核

搜索项目...

全部 待审核 审核中 已完成

110kV变电站主接线图

提交时间: 2023-05-15 14:30

审核中 审核人: 张工程师

35kV配电室平面布置图

提交时间: 2023-05-14 09:15

待审核 审核截止: 2023-05-20

220kV输电线路杆塔设计

提交时间: 2023-05-12 16:45

已通过 审核人: 李设计师

10kV配电柜二次接线图

提交时间: 2023-05-10 11:20

未通过 需修改

66kV变电站设备布置图

提交时间: 2023-05-08 13:10

已通过 审核人: 王工程师

放大 缩小 旋转 擦除 撤销 重做 删除

缩放: 100% 保存审核

110kV变电站主接线图

变压器容量建议从 50MVA 调整为 63MVA
张工程师 今天 10:30

规格书不符

审核意见已提交
您的审核意见已成功提交, 项目负责人将收到通知
今天 10:45

确定

输入审核意见...

输配电设备设计图纸自主研发软件

项目管理 图纸设计 设计审核 设备库管理 帮助与支持

设备库管理

搜索分类...

全部设备 128
变压器 32
开关柜 24
电缆 18
互感器 15
保护设备 22
配电设备 17

搜索设备名称或型号...

全部状态 全部厂商

+ 新增设备

SF6 气体绝缘变压器
型号: SFT-110/35
厂商: 西门子
额定电压: 110kV/35kV
容量: 50MVA
查看详情 编辑

高压开关柜
型号: KYN28A-12
厂商: ABB
额定电压: 12kV
额定电流: 1250A
查看详情 编辑

交联聚乙烯电缆
型号: YJV22-8.7/15kV
厂商: 施耐德
额定电压: 8.7/15kV
截面: 3*240mm²
查看详情 编辑



电流互感器
型号: LZ26J9-10
厂商: 正泰
额定电压: 10kV
变比: 200/5A
待审核 查看详情 编辑

数字式保护继电器
型号: REF615
厂商: ABB
保护类型: 差动保护
通信协议: IEC 61850
查看详情 编辑

低压配电柜
型号: GGD-380V
厂商: 正泰
额定电压: 380V
额定电流: 630A
查看详情 编辑

显示 1 到 6 项, 共 128 项

上一页 1 2 3 ... 12 下一页

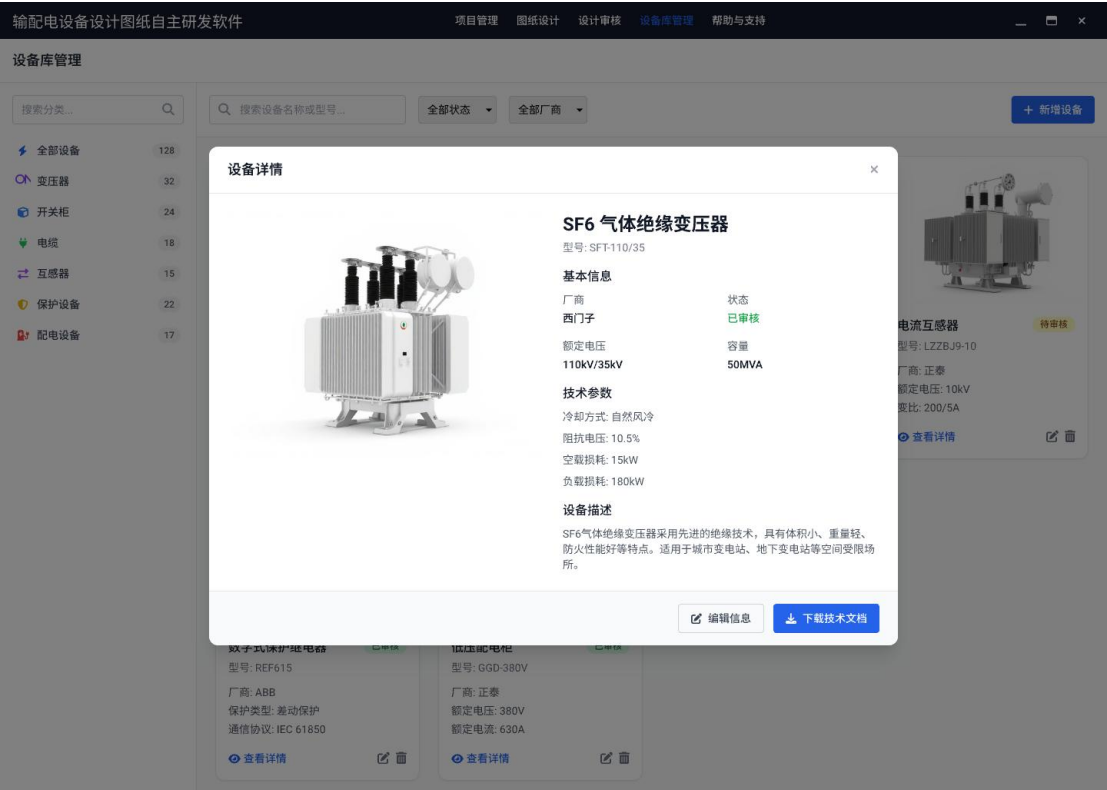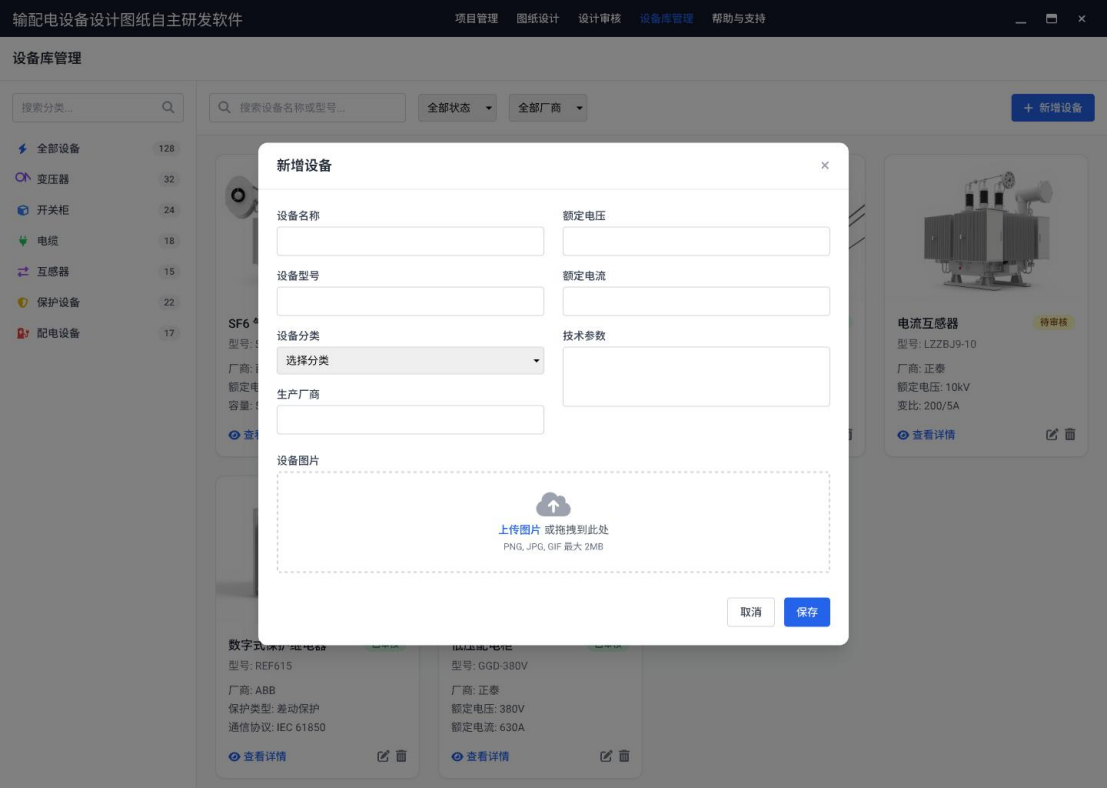

帮助与支持

需要帮助？我们随时为您服务

无论您遇到任何问题，我们的专业团队都会为您提供及时有效的支持，确保您能充分利用软件的所有功能。

联系客服

用户手册

搜索帮助内容...

入门指南

软件安装

界面介绍

基本设置

图纸设计

项目管理

设备库管理

设计审核

软件安装指南

欢迎使用输配电设备设计图纸自主研发软件。本指南将帮助您完成软件的安装过程。

系统要求

操作系统: Windows 10/11 64位

处理器: Intel Core i5 或同等性能处理器

内存: 8GB RAM (推荐16GB)

显卡: 支持DirectX 11的独立显卡

硬盘空间: 至少5GB可用空间

安装步骤

1. 下载安装包后，双击运行“Setup.exe”文件

2. 选择安装语言并点击“下一步”

3. 阅读并接受许可协议

4. 选择安装目录（建议使用默认路径）

5. 点击“安装”按钮开始安装

6. 安装完成后点击“完成”退出安装向导

常见问题

安装过程中出现错误提示怎么办？

请检查您的系统是否满足最低要求，并确保安装包完整。如果问题仍然存在，请联系我们的技术支持团队。

软件安装后无法启动？

请尝试以管理员身份运行程序，或检查您的显卡驱动是否为最新版本。

在线客服

在线 技术支持团队

您好！我是技术支持工程师张明。请问有什么可以帮您的吗？

10:15 AM

我在用刚设计功能时遇到了问题，无法保存我的设计。

10:16 AM

了解。请问您收到什么错误提示了吗？

10:17 AM

输入您的问题...

联系方式

客服电话

400-888-1234

电子邮箱

support@powerdesign.com

工作时间

周一至周五 9:00-18:00

紧急支持

+86 138 1234 5678

常见问题快速链接

如何重置密码？

软件激活失败怎么办？

图纸导出格式支持哪些？

设备库如何导入？

教程视频

全部 入门教程 图纸设计 项目管理 设备库 高级功能

软件安装与初始设置

5:32 · 入门教程

本视频将指导您完成软件的安装过程，以及如何如何进行初始设置以优化您的工作环境。

创建第一个输配电项目

8:15 · 项目管理

学习如何创建新项目，设置项目参数，并组织您的输配电设备设计工作。

变压器设计基础

12:45 · 图纸设计

掌握变压器设计的基本流程，包括参数设置、绕组设计和性能分析。

设备库管理并使用

7:23 · 设备库

学习如何管理设备库，添加自定义设备，以及在设计中快速调用标准设备。

设计审核流程详解

9:41 · 项目管理

了解如何设置和管理设计审核流程，确保设计质量符合行业标准。

高级布线技巧

14:12 · 高级功能

掌握高级布线技巧，提高复杂电路设计的效率和准确性。

查看更多教程

